




Начерчено : B.MAZET	Проверено : V.MUNGAR	Утверждено : D. BELOIN	Заголовок : Электрические схемы системы МТР
ST : SERGI 188, Avenue du Général de Gaulle 78260 Achères - France Phone : 33 1 39 22 48 40 Fax : 33 1 39 22 11 11 E-mail : sergi@sergi-france.com			
Transform, O.L.T.C. Oil Cable Boxes Explosion and Fire Prevention			Дата : 20/09/07 Ref: 12211550000001-02 Лист : 2/12

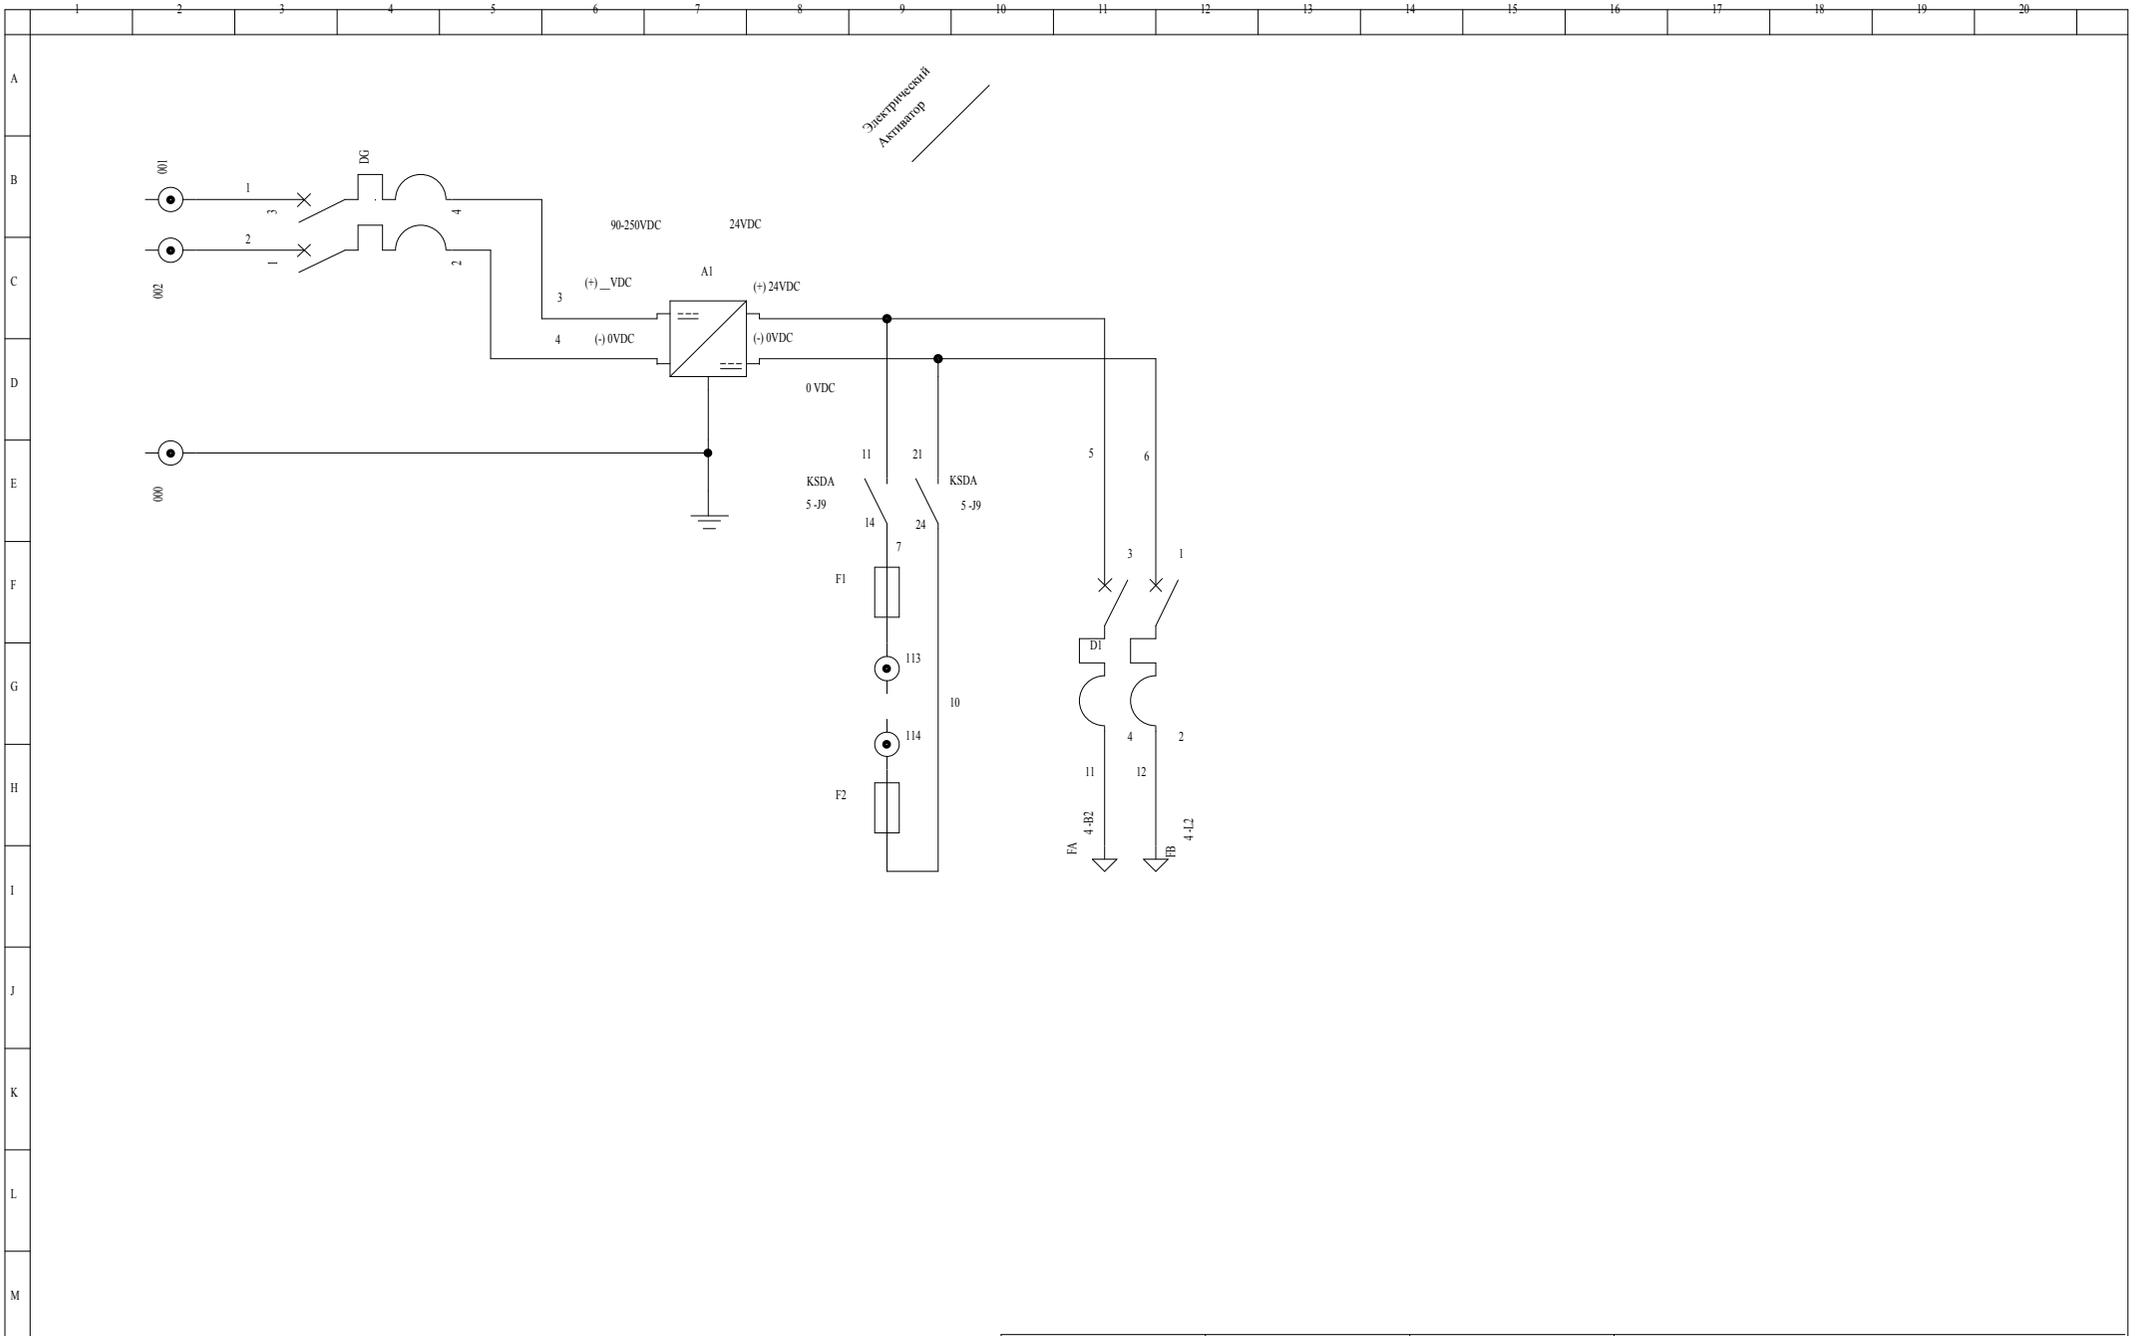


Начерчено : B.MAZET	Проверено : V.MUNGAR	Утверждено : D. BELOIN	Заголовок: Электрические схемы системы MTP
ST : 186, Avenue du Général de Gaulle 78260 Achères - France Phone: 33 1 39 22 48 40 Fax: 33 1 39 22 11 11 E-mail : sergi@sergi-france.com			Серги Transformer, O.L.T.C. Oil Bushing Cable Boxes Explosion and Fire Prevention
Дата : 20/09/07	Реф : 12211550000001+02	Лист : 3/12	

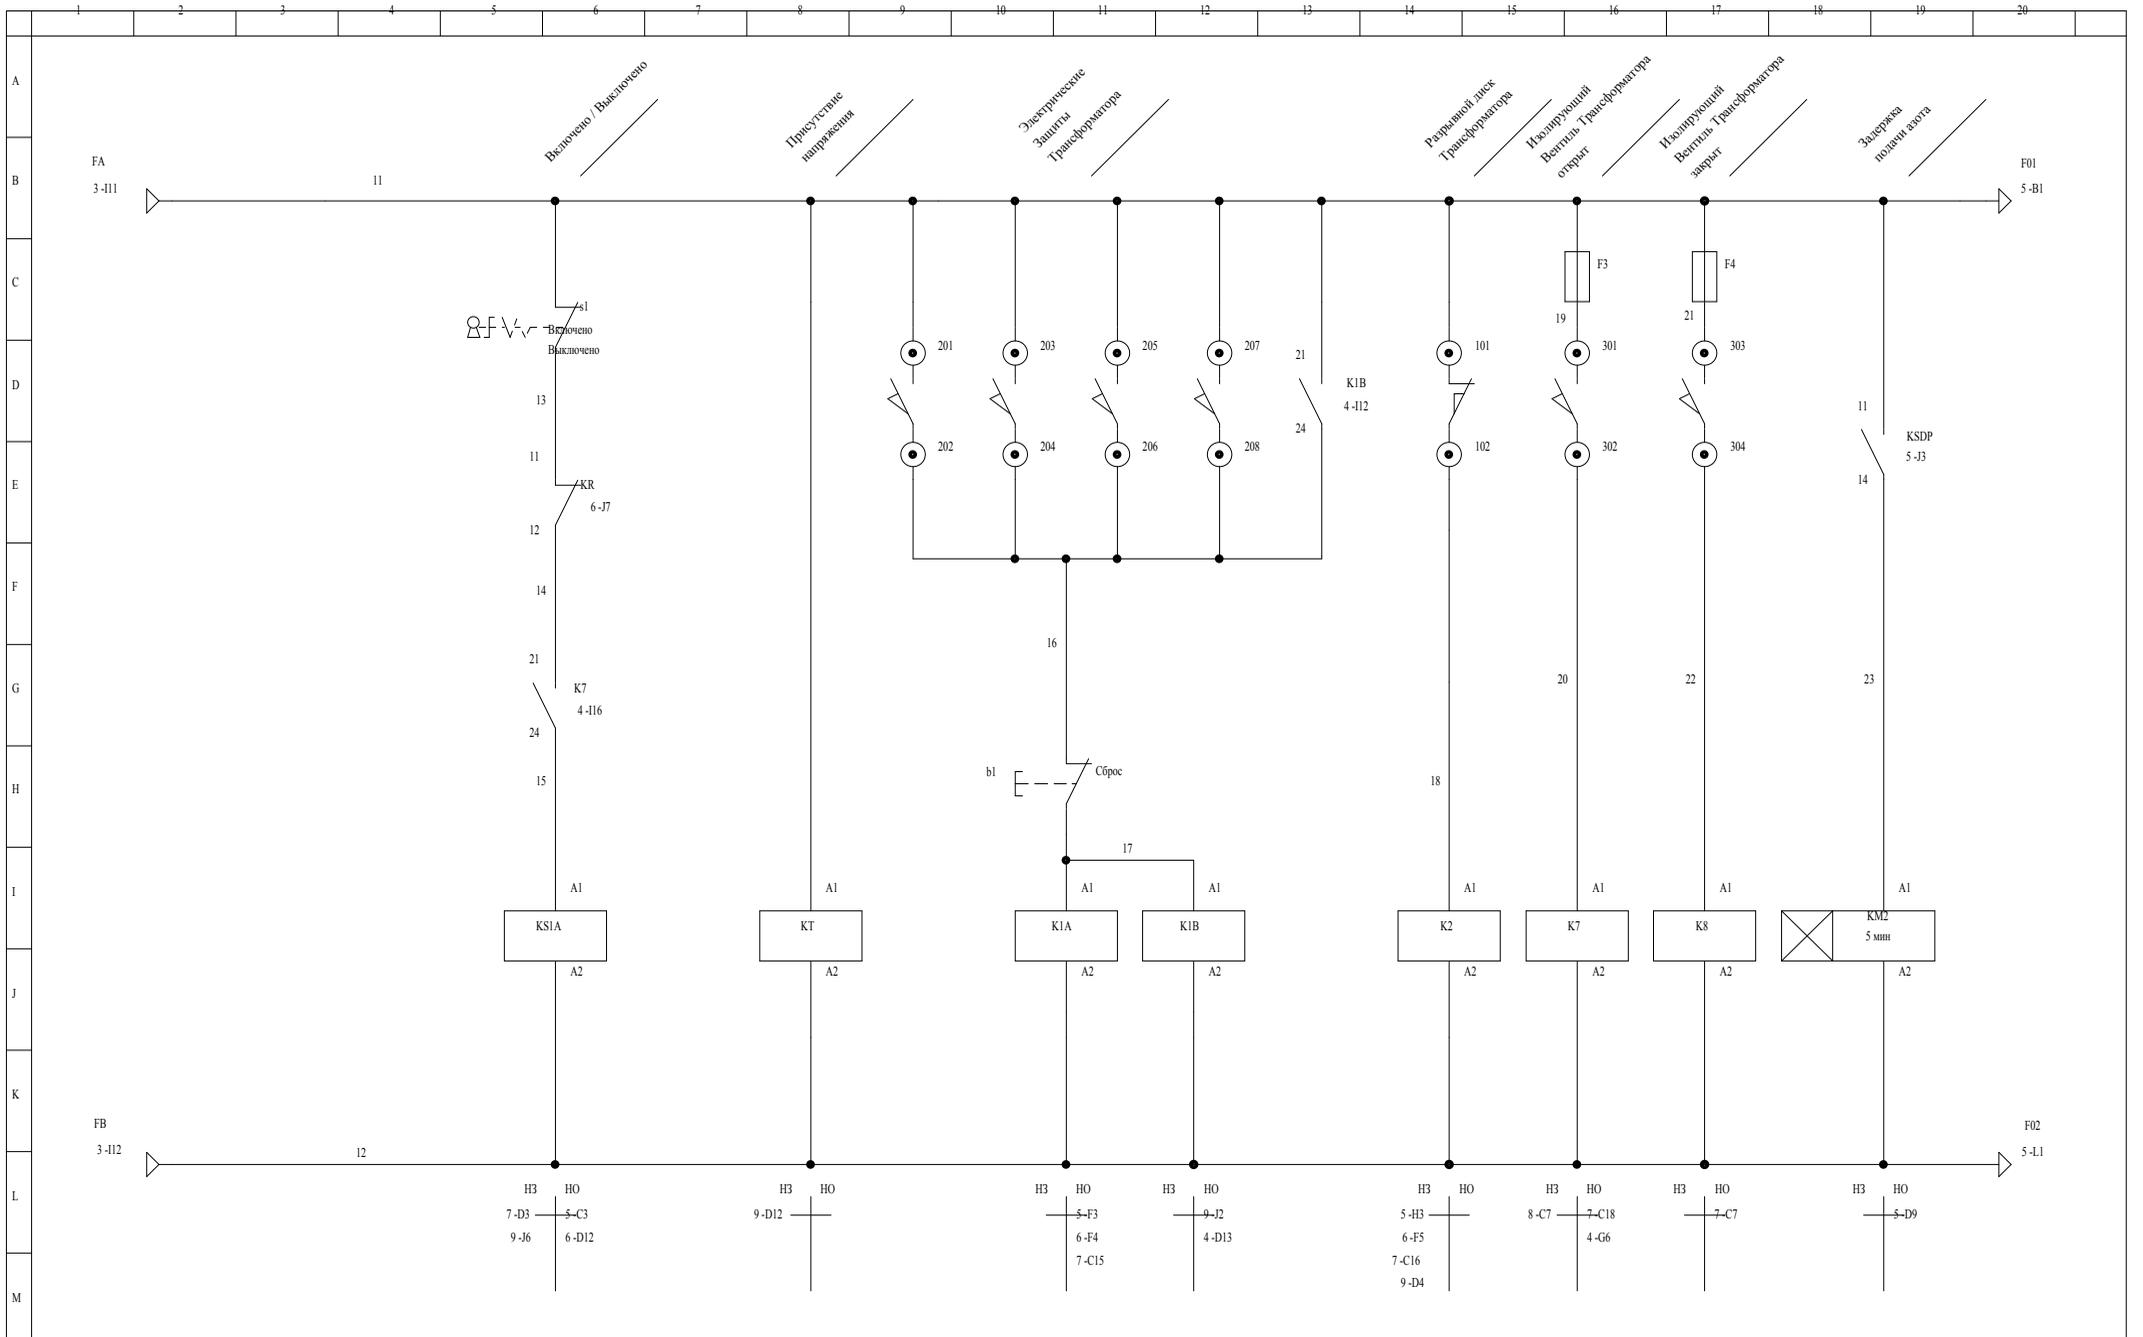


Начерчено: B.MAZET	Проверено: V.MUNGAR	Утверждено: D.BELOIN	Заголовок: Электрические схемы системы МТР
ST: -			SERGI
186, Avenue du Général de Gaulle 78260 Achères - France Phone: 33 1 39 22 48 40 Fax: 33 1 39 22 11 11 E-mail: sergi@sergi-france.com			
Transformer, OLTC, Oil Bushing Cable Boxes Explosion and Fire Prevention		Дата: 20/09/07	Реф: 1221150000001-02
			Лист: 4/12

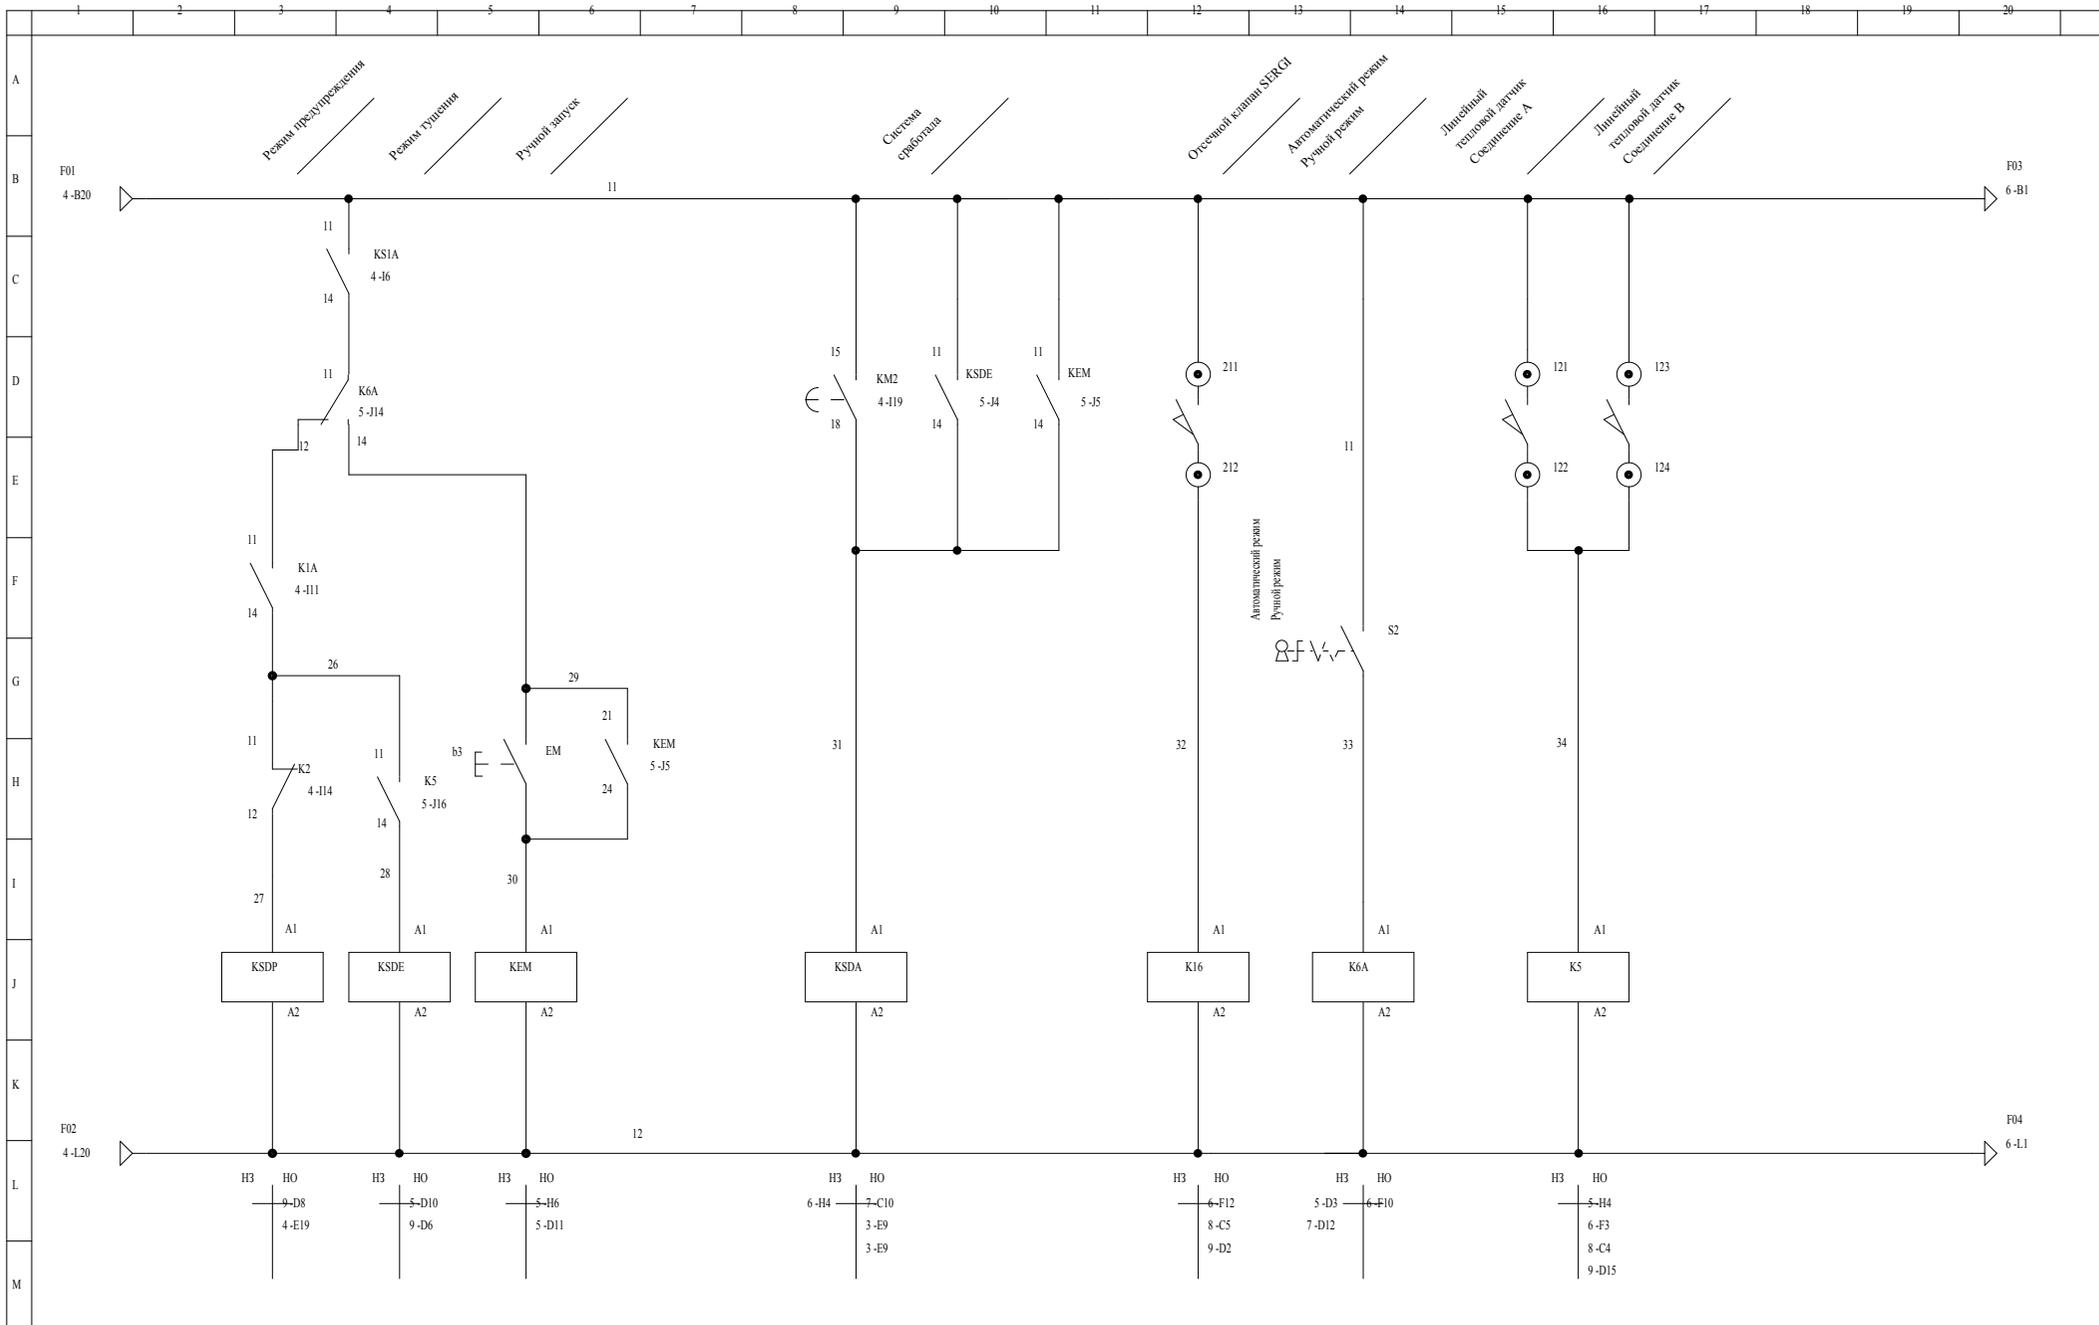


Начерчено: B.MAZET	Проверено: V.MUNGAR	Утверждено: D.BELOIN	Заголовок: Электрические схемы системы МТР
ST: 186, Avenue du Général de Gaulle 78260 Adieux - France Phone: 33 1 39 22 48 40 Fax: 33 1 39 22 11 11 E-mail: sergi@sergi-france.com			SERGI Transformer, O.L.T.C. Oil Bushing Cable Boxes Explosion and Fire Prevention
Дата: 20/09/07			
			Лист: 5/12

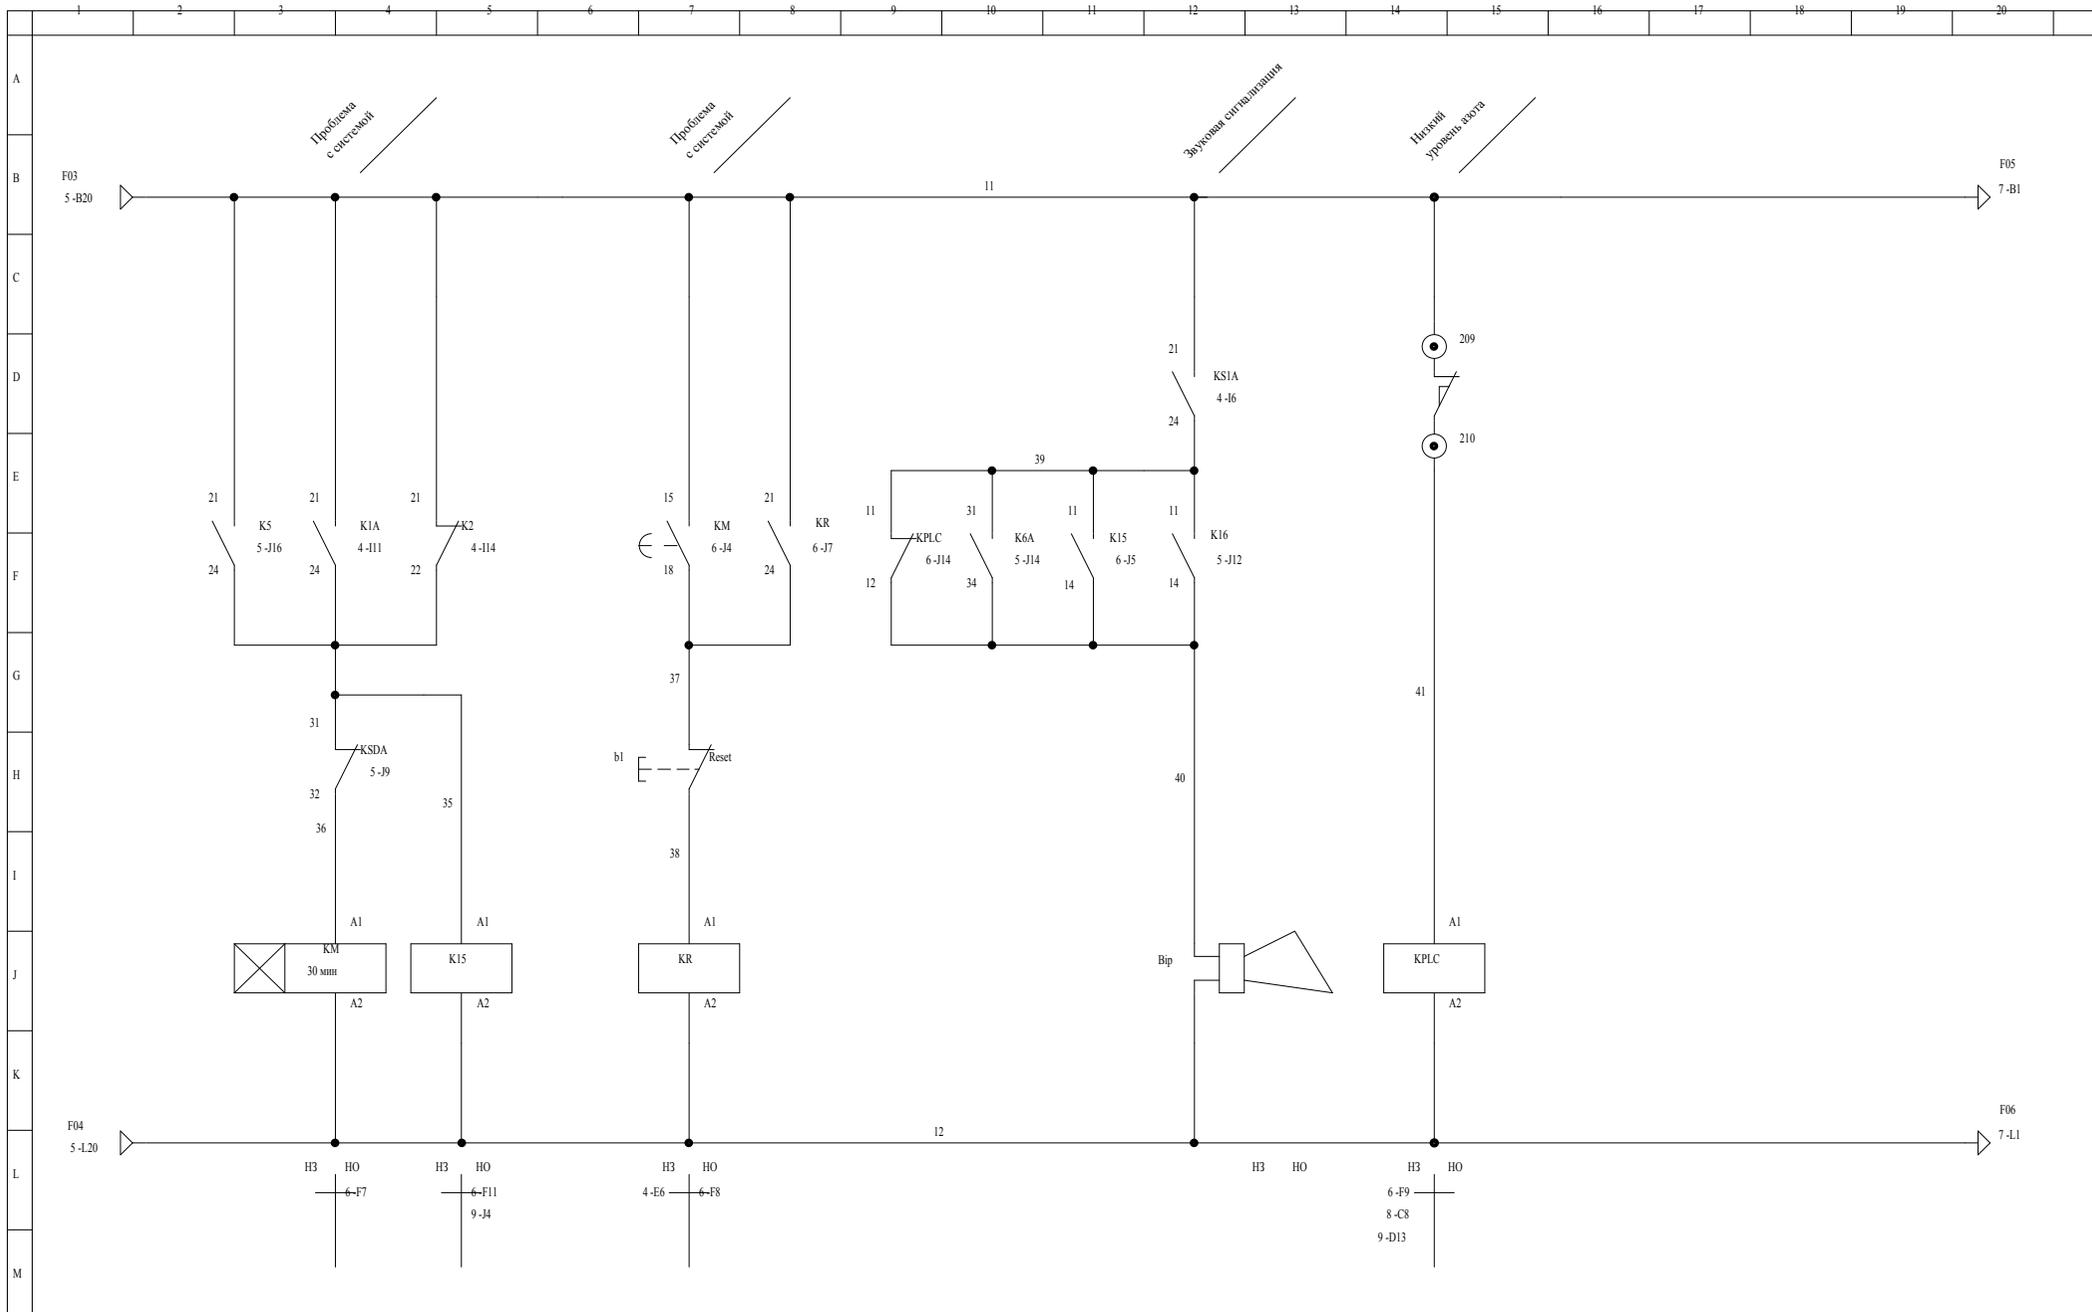

Начерчено : B.MAZET	Проверено : V.MUNGAR	Утверждено : D.BELOIN	Заголовок : Электрические схемы системы МТР
ST: 186, Avenue du Général de Gaulle 78260 Achères - France Phone: 33 1 39 22 48 40 Fax: 33 1 39 22 11 11 E-mail : sergi@sergi-france.com			Серги Transformer, OLTC, Oil Bushing Cable Boxes Explosion and Fire Prevention
Дата : 20/09/07			
			Лист : 6/12

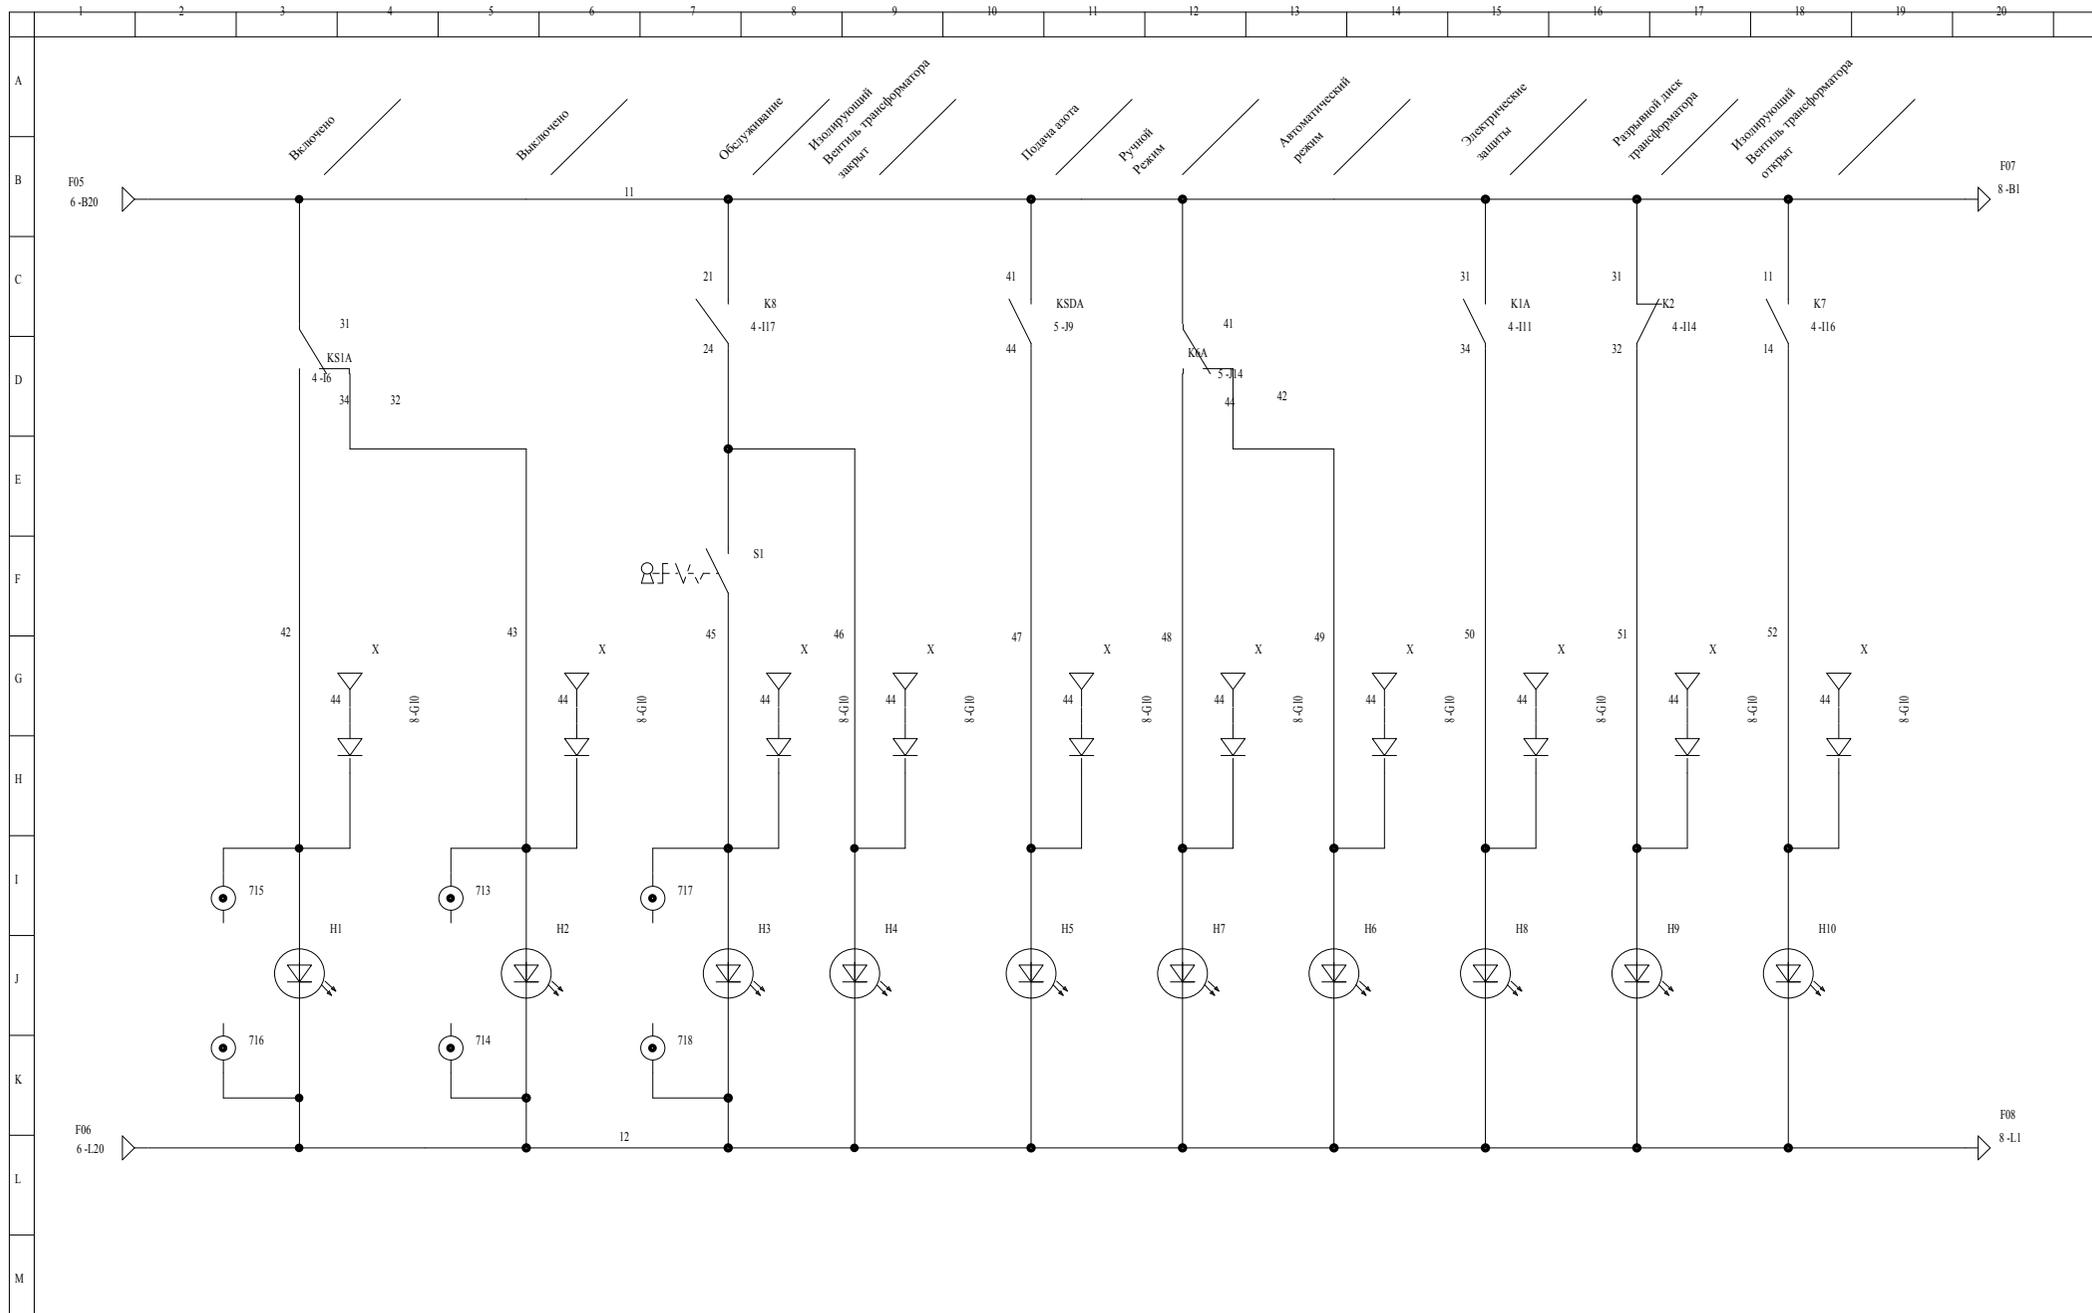

Начерчено : B.MAZET	Проверено : V.MUNGAR	Утверждено : D.BELOIN	Заголовок : Электрические схемы системы МТР	
ST : 186, Avenue du Général de Gaulle 78260 Achères - France Phone: 33 1 39 22 48 40 Fax: 33 1 39 22 11 11 E-mail : sergi@sergi-france.com		SERGI		
Transformer, O.L.T.C. Oil Bushing Cable Boxes Explosion and Fire Prevention		Дата : 20/09/07	Реф : 12211550000001+02	Лист : 7/12

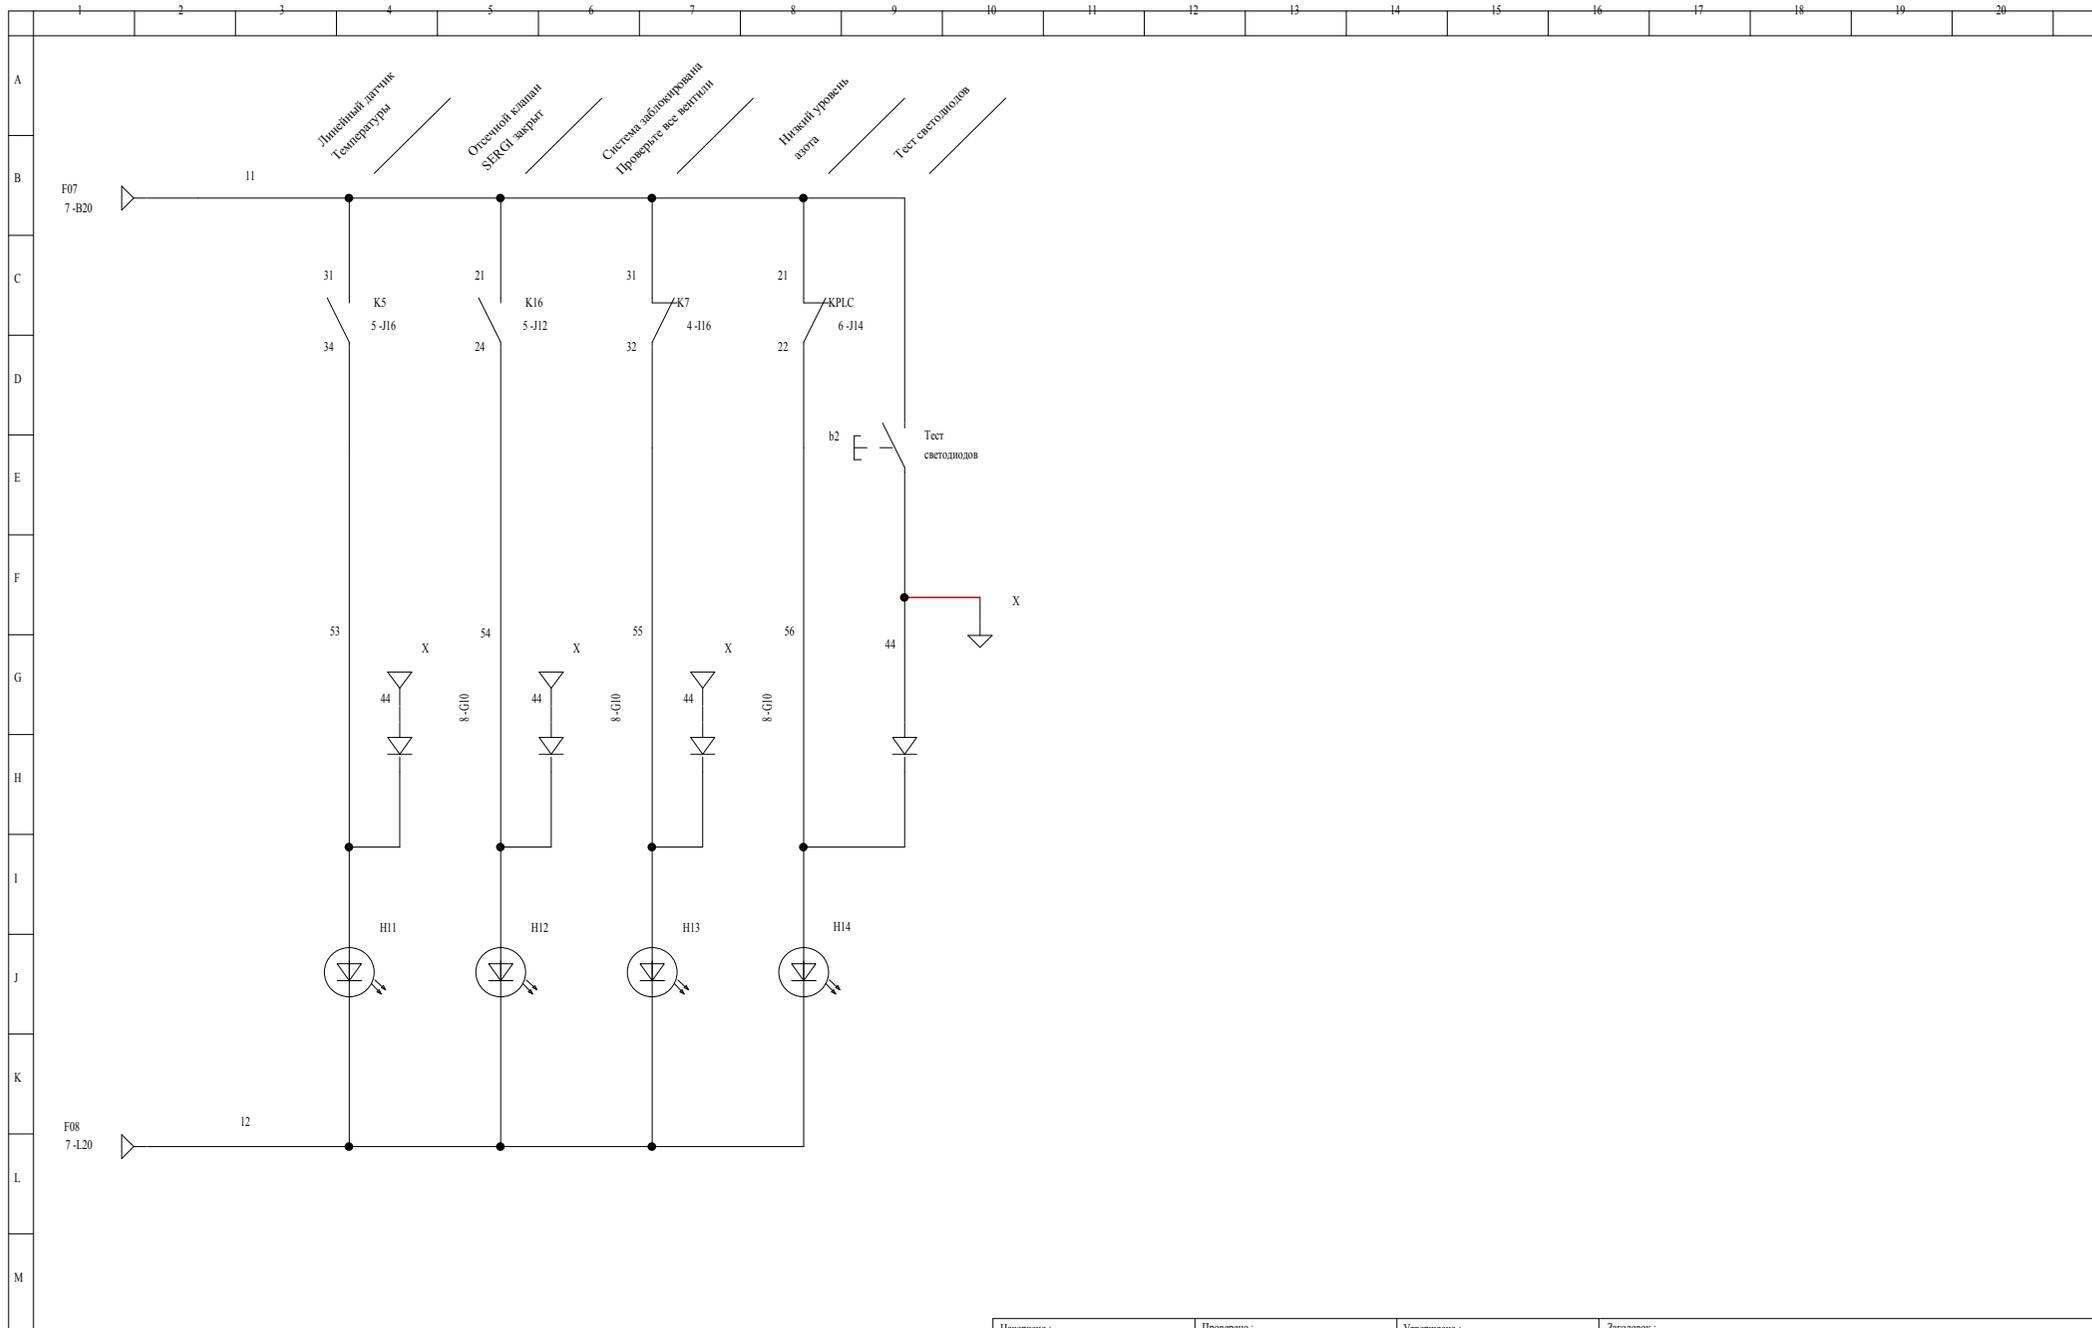

Линейный датчик
Температуры


Отсечной квант
SERGI задымлет

Система задымляющая
Проверка вес вентиля


Нижний уровень
воздуха

Тест светодиодам

Начерчено : B.MAZET	Проверено : V.MUNGAR	Утверждено : D.BELOIN	Заголовок : Электрические схемы системы МТР	
ST : 186, Avenue du Général de Gaulle 78260 Achères - France Phone: 33 1 39 22 48 40 Fax: 33 1 39 22 11 11 E-mail : sergi@sergi-france.com			SERGI Transformer, OLTC, Oil Bushing Cable Boxes Explosion and Fire Prevention	
Дата : 20/09/07				

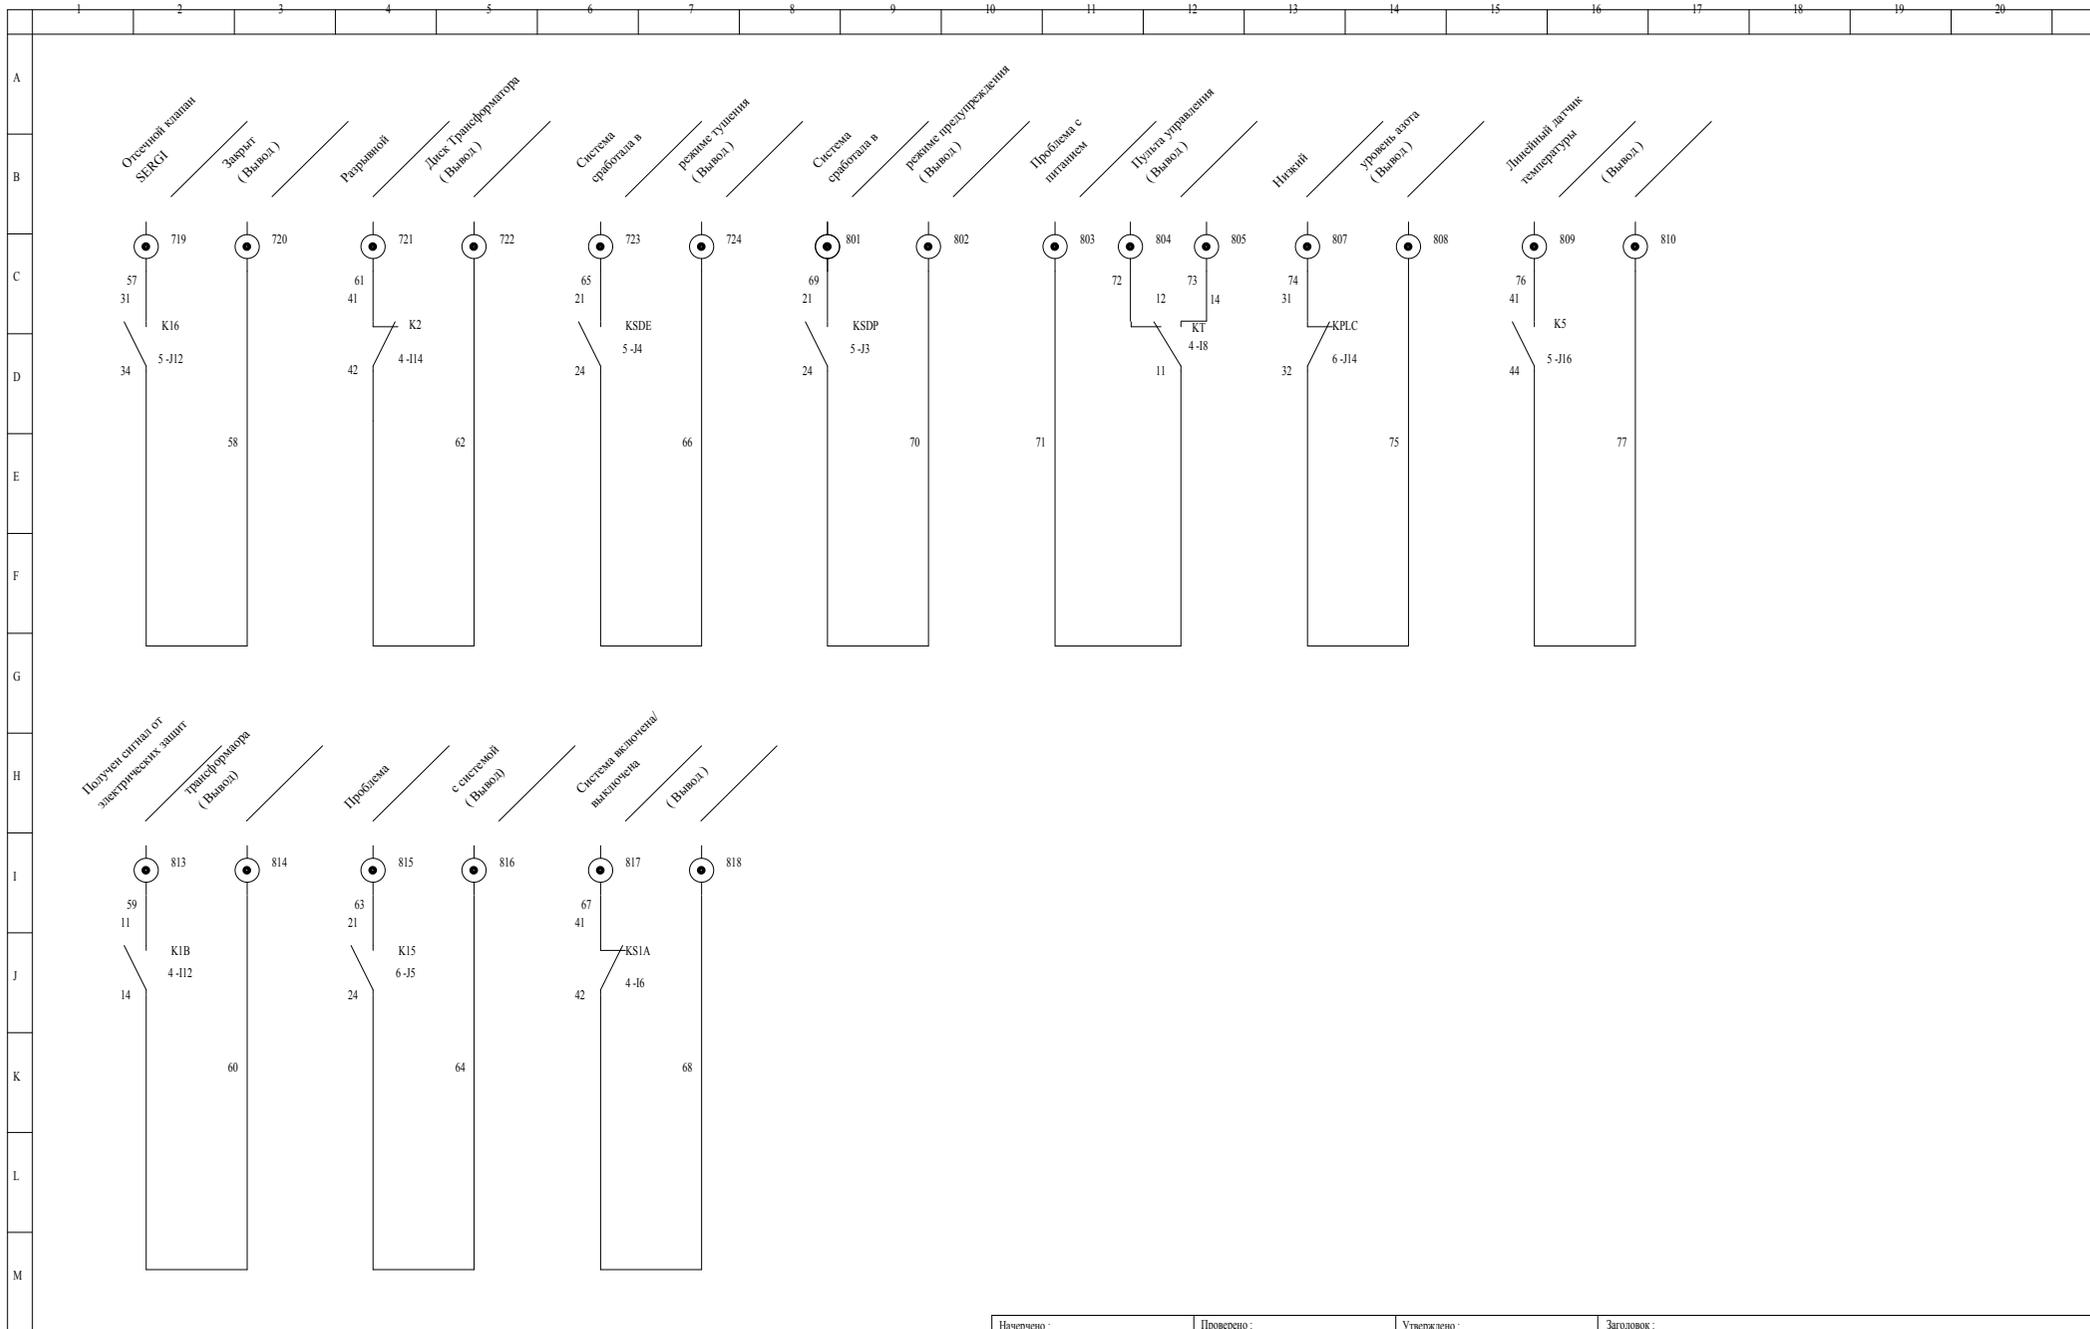

Начерчено : B.MAZET	Проверено : V.MUNGAR	Утверждено : D.BELOIN	Заголовок : Электрические схемы системы МТР
ST : SERGI			
186, Avenue du Général de Gaulle 78260 Achères - France Phone: 33 1 39 22 48 40 Fax: 33 1 39 22 11 11 E-mail : sergi@sergi-france.com		Transformer, O.L.T.C. Oil Bushing Cable Boxes Explosion and Fire Prevention	Дата : 20/09/07
		Реф : 12211550000001+02	Лист : 9/12

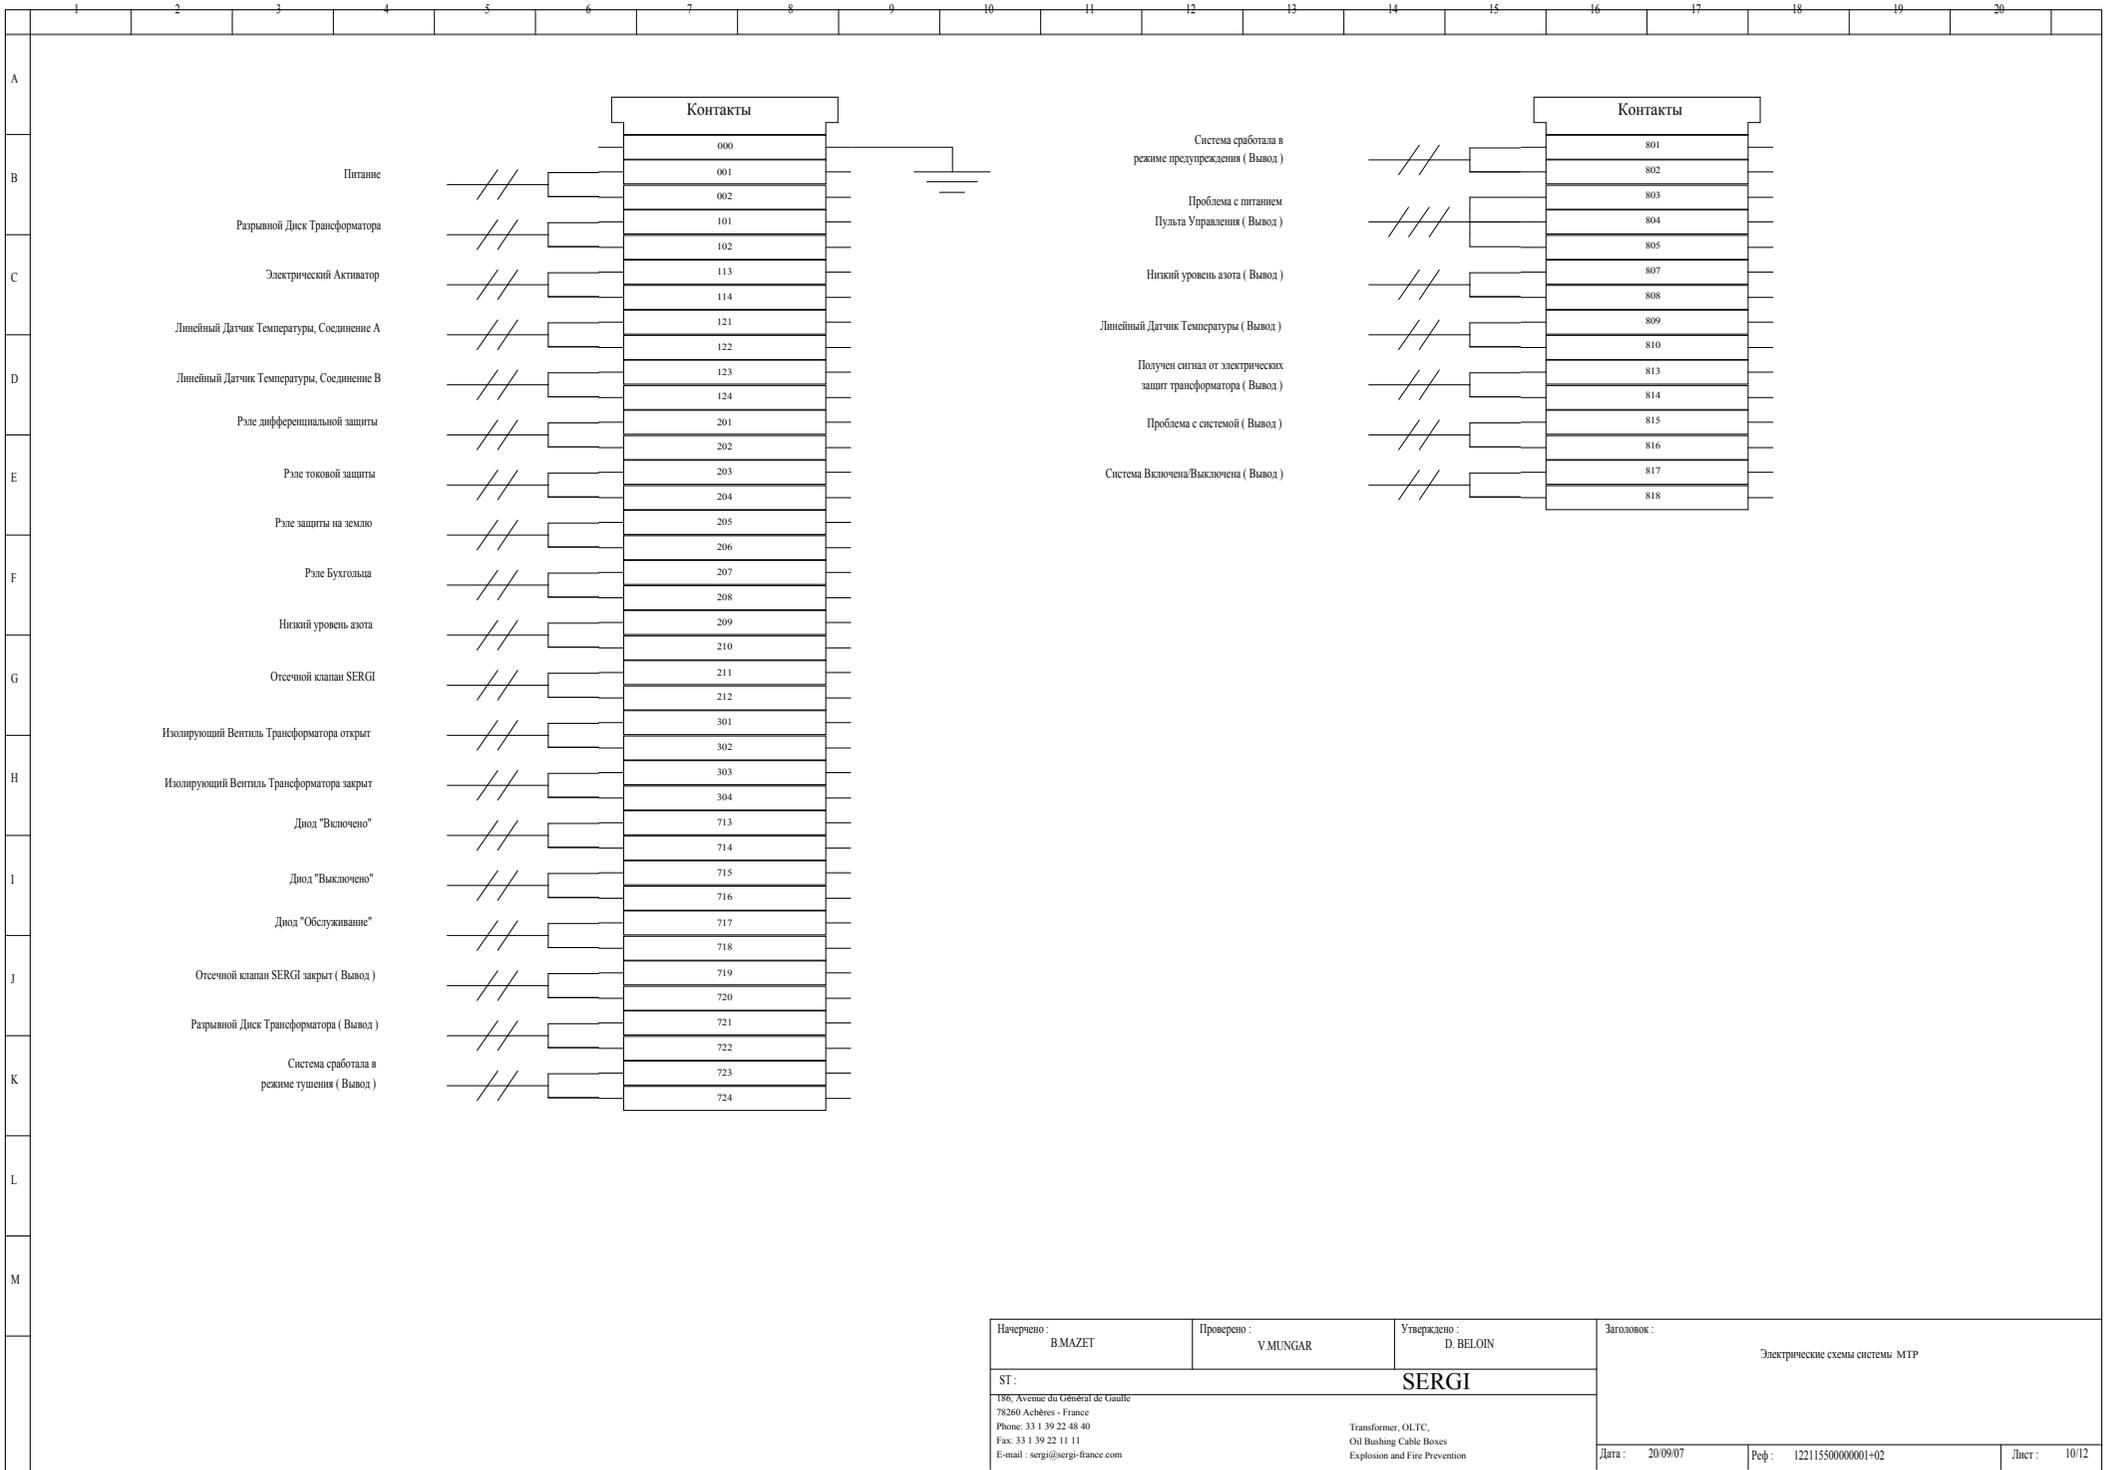

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Обозначение	Описание	Референс	Поставщик
A1	Конвертор QUINT 24V DC5A QUINT-PS-100-240AC/24DC/5	29 38 58 1	PHOENIX CONTACT
DG	Двухполюсный выключатель C32H 6A	20 544	Merlin Gerin
D1	Двухполюсный выключатель C32H 1A	20 541	Merlin Gerin
K1A	Роль " Электрические защиты Трансформатора " База роль	RXM4AB2BD RXZ E2M114M	Telemecanique
K1B	Роль " Электрические защиты Трансформатора " Relay Base	RXM4AB2BD RXZ E2M114M	Telemecanique
K2	Роль " Разрывной Диск Трансформатора " База роль	RXM4AB2BD RXZ E2M114M	Telemecanique
K5	Роль " Линейный датчик температуры " База роль	RXM4AB2BD RXZ E2M114M	Telemecanique
K6A	Роль " Ручной/Автоматический режим " База роль	RXM4AB2BD RXZ E2M114M	Telemecanique
K7	Роль "Изолирующий Вентиль Трансформатора открыт " База роль	RXM4AB2BD RXZ E2M114M	Telemecanique
K8	Роль "Изолирующий Вентиль Трансформатора закрыт " База роль	RXM4AB2BD RXZ E2M114M	Telemecanique
K15	Роль " Проблема с системой " База роль	RXM4AB2BD RXZ E2M114M	Telemecanique
K16	Роль " Отсечной клапан SERGI1 " База роль	RXM4AB2BD RXZ E2M114M	Telemecanique
KR	Роль " Сброс " База роль	RXM4AB2BD RXZ E2M114M	Telemecanique
KT	Роль " Наличие напряжения " База роль	RXM4AB2D RXZ E2M114M	Telemecanique
KPLC	Роль " Низкий уровень азота " База роль	RXM4AB2BD RXZ E2M114M	Telemecanique
KM	Таймер 30 мин	RE11 RAMU	Telemecanique
KM2	Таймер 5 мин	RE11 RAMU	Telemecanique

Обозначение	Описание	Референс	Поставщик
KSIA	Роль " Включено/Выключено " База Роль	RXM4AB2BD RXZ E2M114M	Telemecanique
KSDP	Роль " Режим предупреждения " База Роль	RXM4AB2BD RXZ E2M114M	Telemecanique
KSDE	Роль " Режим тушения " База Роль	RXM4AB2BD RXZ E2M114M	Telemecanique
KEM	Роль " Ручной запуск " База Роль	RXM4AB2BD RXZ E2M114M	Telemecanique
KSDA	Роль " Система сработала " База Роль	RXM4AB2BD RXZ E2M114M	Telemecanique

Начерчено : BMAZET	Проверено : VMUNGAR	Утверждено : D. BELOIN	Заголовок : Электрические схемы системы MTP
ST : 186, Avenue du Général de Gaulle 78260 Achères - France Phone: 33 1 39 22 48 40 Fax: 33 1 39 22 11 11 E-mail : sergi@sergi-france.com			Дата : 20/09/07 Реф : 12211550000001+02 Лист : 11/12
SERGI			
Transformer, OLTC, Oil Bushing Cable Boxes Explosion and Fire Prevention			

